

EN 303-5  
 BImSchV Stufe 2  
 Regensburger / Aachener / Münchener BStV  
 ART.15a B-VG / LRV  
 Conto Termico 2.0  
 4 stelle (DM186)



All'interno di Play Store per Smartphone e Tablet Android e di iTunes per iOS, troverete l'APP " MCZ WIFI "   
 W Play Store na smartphony oraz tablety z systemem Android i w iTunes na smartphony z systemem IOS znajdziesz aplikację „MCZ WIFI”

## Dati tecnici / Charakterystyka techniczna

<b>Classe del prodotto (EN 303-5 :2012)/Produktklasse (EN 303-5 :2012) / Klasa produktu ( EN 303-5 :2012)</b>	<b>5</b>
<b>Potenza termica nominale al focolare/ Moc nominalna</b>	<b>15,1 kW (12.986 kcal/h)</b>
<b>Potenza utile nominale/ Nominalna moc użytkowa</b>	<b>14,4 kW (12.384 kcal/h)</b>
<b>Potenza utile minima/ Minimalna moc użytkowa</b>	<b>4,2 kW (3.612 kcal/h)</b>
<b>Rendimento al Max/ Max wydajność</b>	<b>95,5%</b>
<b>Rendimento al Min/ Min. wydajność</b>	<b>90,2%</b>
<b>Temperatura dei fumi in uscita al Max/ Maksymalna temperatura spalin</b>	<b>61 °C</b>
<b>Temperatura dei fumi in uscita al Min/ Minimalna temperatura spalin</b>	<b>49 °C</b>
<b>Temperatura massima impostabile/ Regulowana maksymalna temperatura</b>	<b>80 °C</b>
<b>Temperatura massima di esercizio/ Maksymalna temperatura pracy</b>	<b>85 °C</b>
<b>Particolato - OGC - Nox (10%O<sub>2</sub>)/ Cząstki stałe / OGC / Nox (13%O<sub>2</sub>)</b>	<b>13,2 – 1 – 145 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO al 10% O<sub>2</sub> al Min e al Max/ CO w 10% O<sub>2</sub> Min i Max</b>	<b>0,032% – 0,011%</b>
<b>CO<sub>2</sub> al Min e al Max/ CO<sub>2</sub> Min i Max</b>	<b>6,3% - 11,2%</b>
<b>Tiraggio consigliato alla potenza Max/ Zalecany ciąg przy mocy maksymalnej</b>	<b>0,10 mbar - 10 Pa</b>
<b>Tiraggio consigliato alla potenza Min/ Dozwolony ciąg minimalny przy mocy minimalnej</b>	<b>0,06 mbar - 6 Pa</b>
<b>Massa fumi al Min e al Max / Przepływ spalin Min i Max</b>	<b>5,2 g/sec – 9,3 g/sec</b>
<b>Capacità serbatoio/ Pojemność zbiornika</b>	<b>100 litri – 65kg</b>
<b>Tipo di combustibile pellet/ Rodzaju peletu</b>	<b>Ø 6 mm 3÷40 mm</b>
<b>Consumo orario pellet/ Godzinowe zużycie paliwa</b>	<b>Min ~ 1,0 kg/h* - Max ~ 3,2 kg/h*</b>
<b>Autonomia/ Autonomia</b>	<b>Al min ~ 65 h* - Al max ~ 20 h*</b>
<b>Volume riscaldabile m<sup>3</sup>/ Powierzchnia grzewcza m<sup>3</sup></b>	<b>262/55 – 411/35 – 720/20 **</b>
<b>Contenuto d'acqua/ Pojemność płaszczu wodnego</b>	<b>38 litri</b>
<b>Pressione massima di esercizio/ Maksymalne ciśnienie robocze</b>	<b>3 bar – 300 kPa</b>
<b>Ingresso aria per la combustione/ Średnica przyłącza powietrza od zewnątrz</b>	<b>Ø 80 mm</b>
<b>Uscita fumi/ Średnica wylotu spalin</b>	<b>Ø 100 mm</b>
<b>Presa d'aria/ Wlot powietrza</b>	<b>100 cm<sup>2</sup></b>
<b>Potenza elettrica nominale (EN 60335-1)/ Znamionowa moc elektryczna (EN 60335-1)</b>	<b>79 W (max 430 W)</b>
<b>Tensione e frequenza di alimentazione/ Napięcie i częstotliwość zasilania</b>	<b>230 Volt / 50 Hz</b>
<b>Peso netto/ Masa netto</b>	<b>265 kg</b>
<b>Peso con imballo/ Masa z opakowaniem</b>	<b>280 kg</b>

\*Dati che possono variare a seconda del combustibile usato / Dane, mogą różnić się w zależności od jakości użytego paliwa


\*\*Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m<sup>3</sup> (rispettivamente 55-35-20 W per m<sup>3</sup>) / \*\* Nagrzewana objętość, w zależności od wymaganej mocy na m<sup>3</sup> (odpowiednio 55-35-20 W na m<sup>3</sup>)

## Collegamento Impianto Idraulico / Podłączenie hydrauliczne

**PERFORMA 15HQ H1** SENZA kit produzione acqua sanitaria / **PERFORMA 15HQ H1** bez CWU.

2 = Valvola di sicurezza  
 3 = Rubinetto di riempimento  
 6 = Ritorno acqua riscaldamento 3/4" M  
 7 = Mandata acqua riscaldamento 3/4" M  
 8 = Ingresso acqua riempimento impianto 1/2" M

2 = zawór bezpieczeństwa  
 3 = Zawór napełniający  
 6 = Powrót wody grzewczej 3/4" M  
 7 = Zasilanie wody grzewczej 3/4" M  
 8 = wejście do systemu napełniania wodą 1/2" M

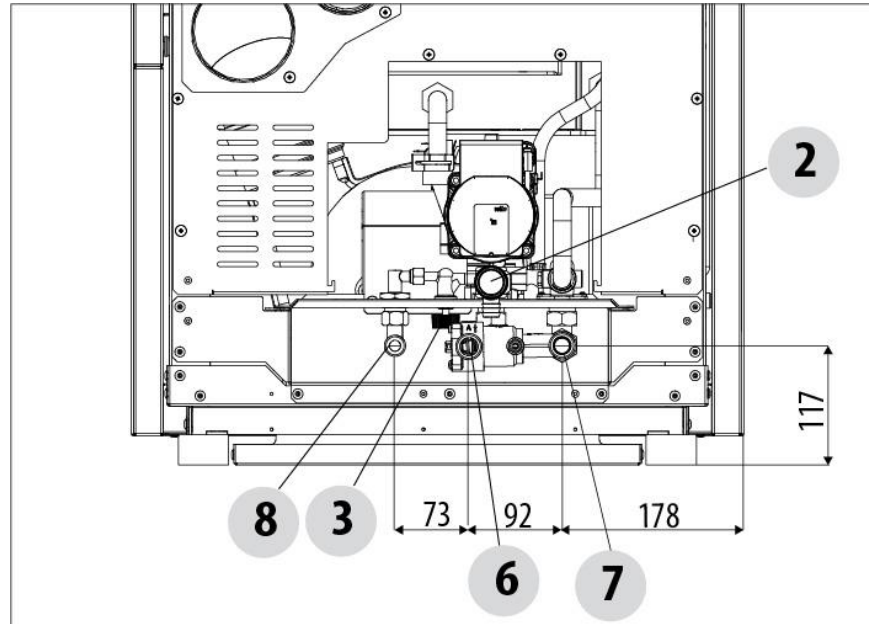

Si consiglia vivamente di lavare l'intero impianto prima di collegarla al fine di eliminare residui e depositi. Installare sempre a monte della stufa delle saracinesche di intercettazione al fine di isolare la stessa dell'impianto idrico qualora fosse necessario muoverla o spostarla, per eseguire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Collegare la stufa utilizzando delle tubazioni flessibili per non vincolare eccessivamente la stufa all'impianto e per permettere dei leggeri spostamenti



Zalecane jest przepłukanie instalacji przed podłączeniem aby usunąć wszelkie osady. Zawsze instaluj zawory ochrony powrotu, aby odizolować instalację zimną od ciepłej. Jeśli konieczne jest jej przesunięcie urządzenia w celu przeprowadzenia zwykłej i / lub nadzwyczajnej konserwacji. Podłączyć piec za pomocą elastycznych rur, aby uniknąć nadmiernego napięcia instalacji i umożliwić lekkie ruchy produktu.